

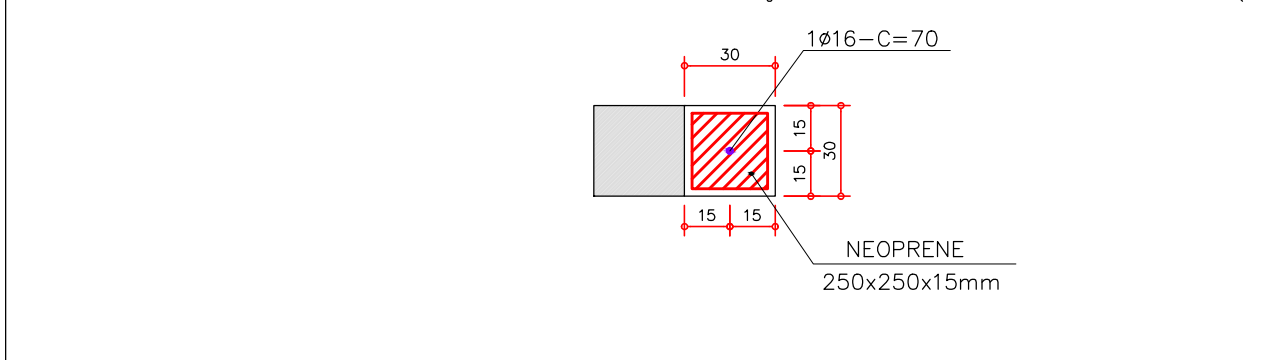
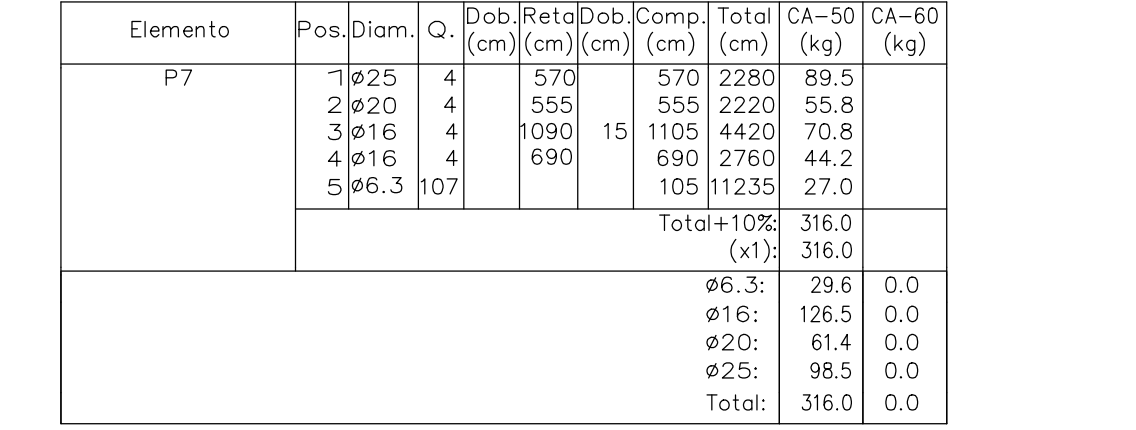
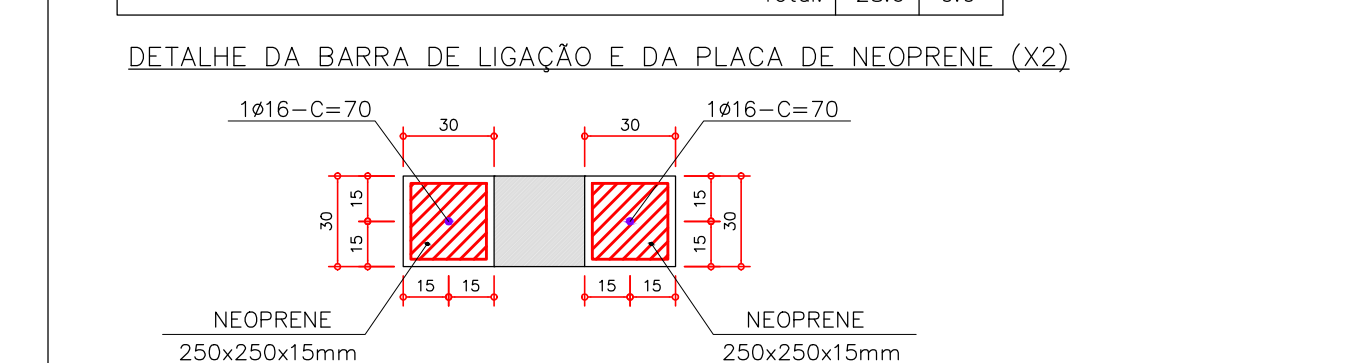



1:20

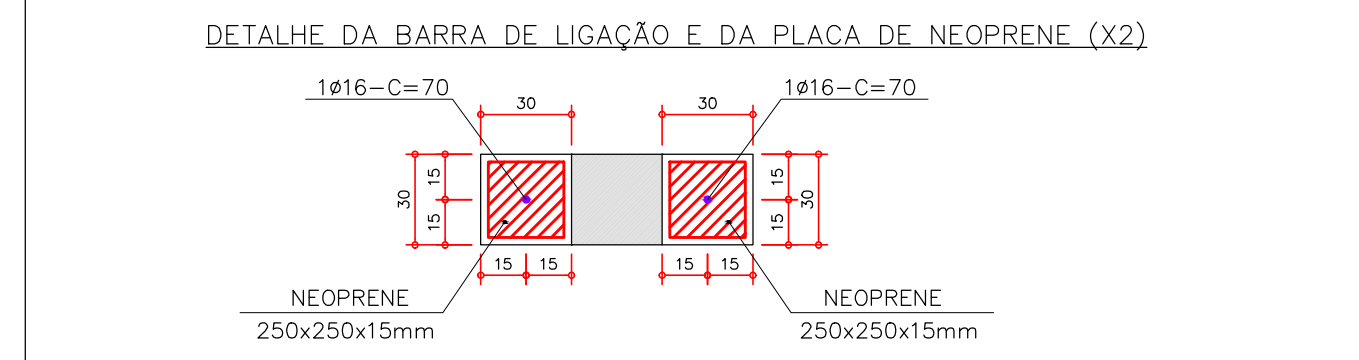


1:20

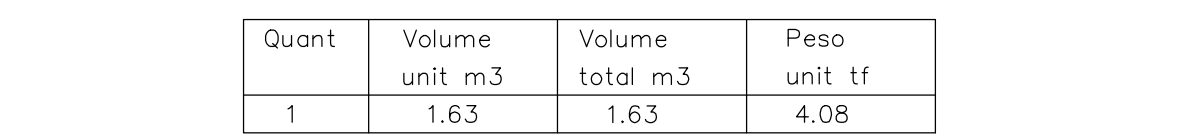


1:20

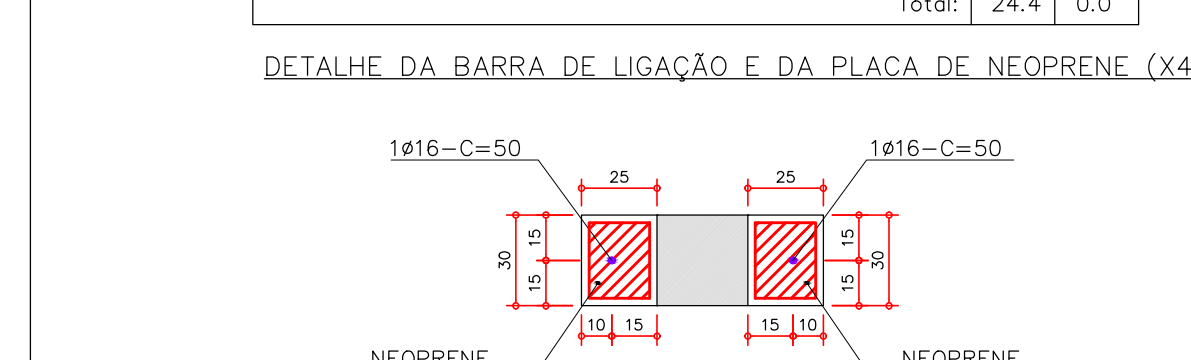


1:20




1:20

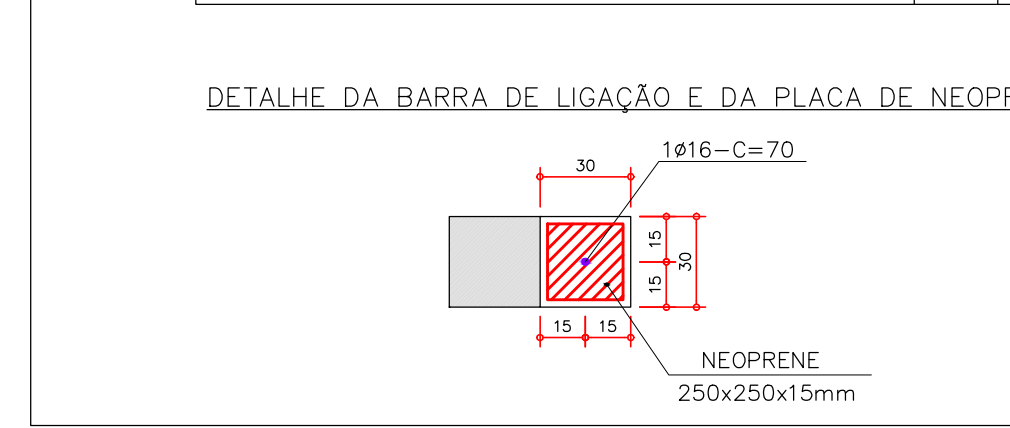


1:20

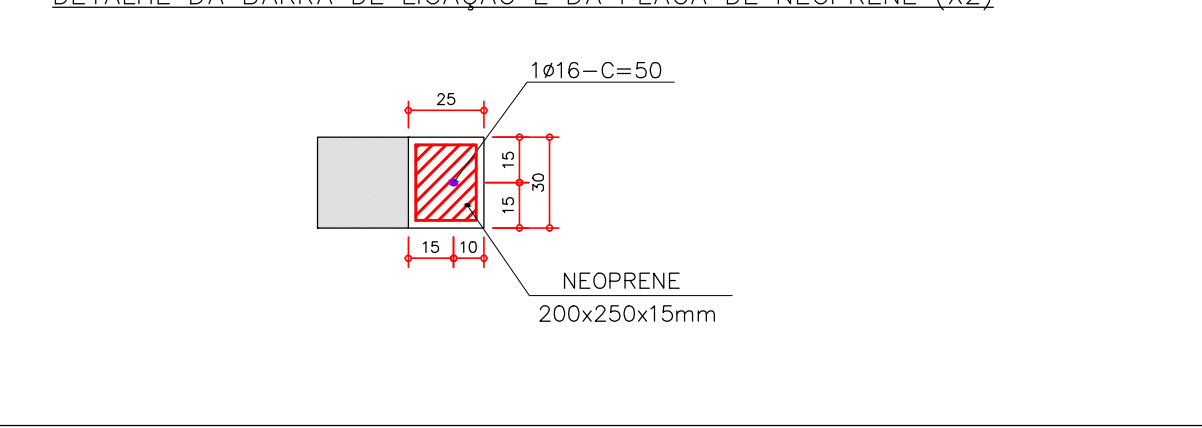

1:20

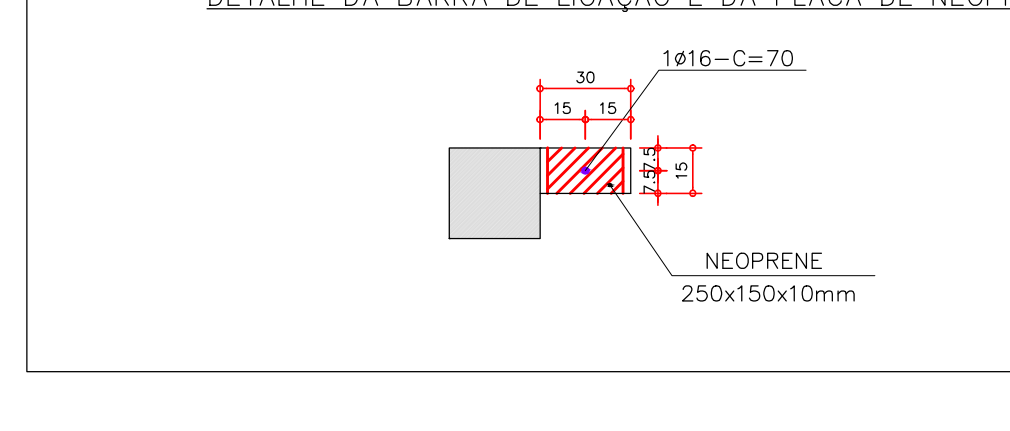

SEM ESCALA

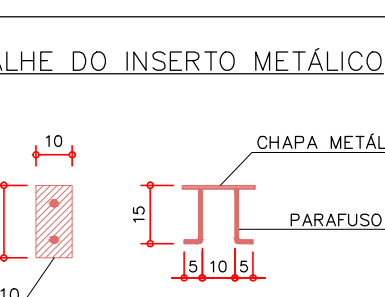



- CONCRETO f_{ck} 30MPa - 3

- NOTAS PARA AS ARMADURAS
- AÇO CA-50A/60
 - COBRIMENTO DOS PILARES = 3,0cm
 - UTILIZAR ESPAÇADORES PARA ARMADURAS
 - CONTROLAR COM RIGOR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS

- App CA-50A/60



- NOTAS GERAIS


- CONTROLAR A GU

- [illegible]

	DA NBR-6118
REVISÃO	

Nº	DESCRIÇÃO
----	-----------


www.gonzalezengenharia.eng.br
 Email: projeto1@gonzalezengenharia.eng.br




Downloaded from <http://ajph.org/> on November 10, 2015

P059-19	periodo em dia